IWATSU

PT-5500

広域集中監視・制御システム 非常通報装置

<メッセージ／信号通報方式>

豊富なオプションで、警報・監視から遠隔制御・計測に対応

パトホンPT-5500は、異常事態が発生すると最大24カ所の通報先に（音声メッセージまたは信号方式で）通報する非常通報装置です。プッシュホンからの遠隔操作にも対応しています。

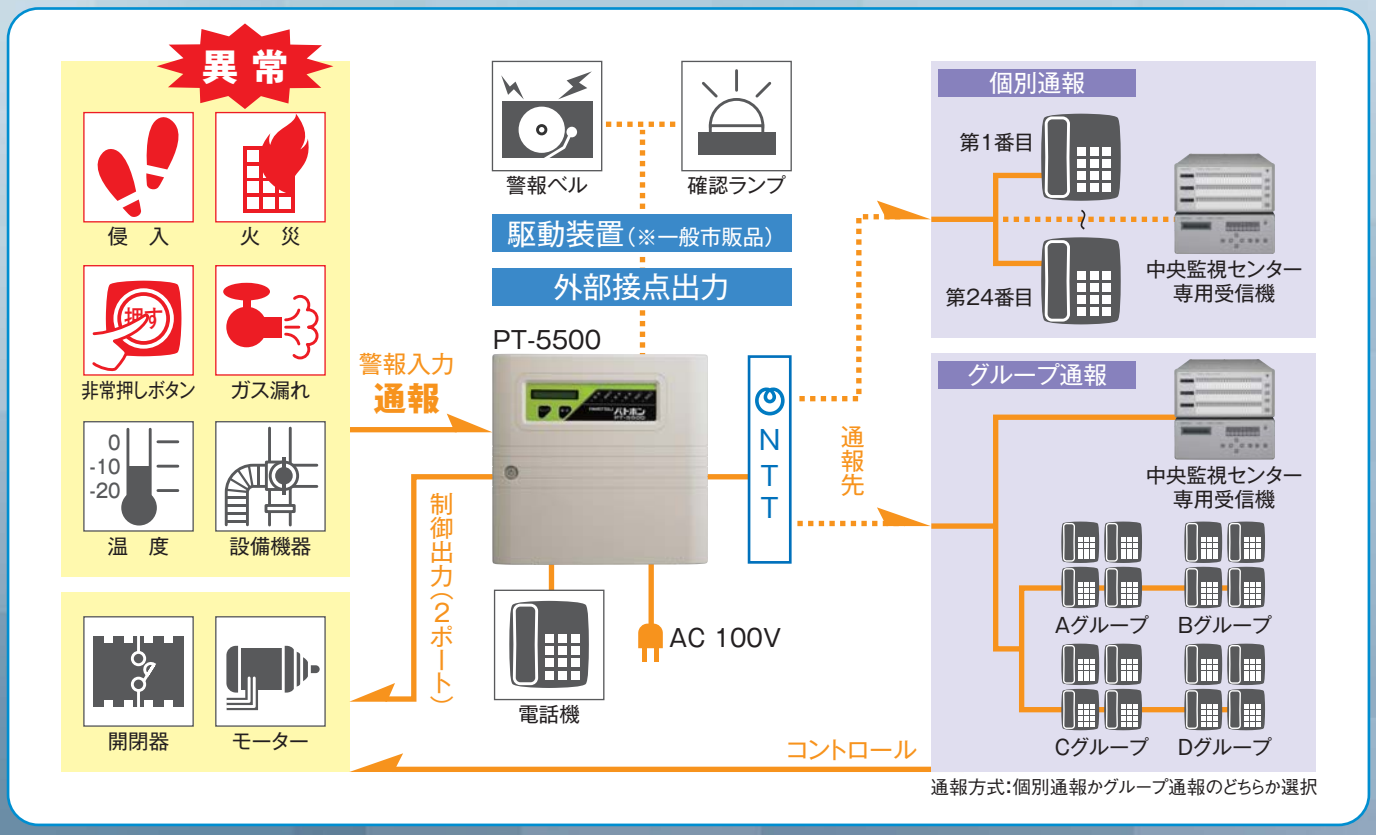

通報方式：個別通報かグループ通報のどちらか選択

PT-5500　特長

音声メッセージ

全ての警報入力24ポートについて自由に録音できます。

メッセージの内容

警報を通報する場合。(3回繰り返し)
IDメッセージ (5秒)　＋　センサメッセージ (5秒)

通報相手先の数

「個別通報」でご利用の場合
警報入力1ポートを1カ所に通報。最大24通りの組合せ。

「グループ通報」でご利用の場合
警報入力は、4カ所の通報先を1グループとし、1つの警報入力に対して最大2グループの通報先を設定できます。「最大8カ所全てに通報する方式」と「最大8カ所のうちどれか1カ所だけ応答したら終了する方式」が選択できます。

警報入力数

初実装8ポート。
(増設するオプションにより12~24ポート)

テレコントロール

プッシュ式電話機からテレコントロールが可能。

バッテリギブアップ通報

停電／復電通報。長時間の停電によるバッテリ切れを事前に通報します。

システムによる遠方制御・計測信号　オプション

専用の受信装置とコンピュータでシステムを構成すれば、遠方制御や計測(デジタル)信号の伝送が可能。簡易テレメータ・システムが構築できます。(表面のシステム構成図をご参照ください)

仕　様

適用回線	一般加入電話回線 PBX内線(極性反転信号が得られること)
ダイヤル方式	DP(10/20pps)／PB(短縮ダイヤル発信可) 最大32桁
通報先	最大24カ所 (個別24カ所／4カ所×4グループ、OR/AND)
自動再発信回数	各通報先に対し音声:2回／信号:29回
信号通報	専用受信装置
音声通報	電話機
警報入力ポート数	最大24ポート、メーク接点、ブレーク接点 (無電圧接点)(ループ抵抗400Ω以下)
メッセージ方式	ICによる音声合成(録／再)方式
通報メッセージ	IDメッセージは、1~24ポートまで マイク吹き込み(可変)可能。
簡易遠隔制御出力	標準2ポート、最大8ポート、メーク接点 DC50V、200mA(MAX)

警報情報確認問い合わせ	暗証番号式(警報入力がある場合は、「センサ××が動作しています」とメッセージで回答)
割り込み	付属電話機使用中は、割り込みメッセージ送出
定時通報	1~300時間任意設定
外部出力電源	DC12V、150mA(※)
外部接点出力	無電圧、メーク接点 定格DC50V、200mA(MAX)
環境条件	0℃~40℃、30~80%RH(結露なきこと)
停電補償	6時間以内に3回の通報動作(外部出力電源未使用時) バックアップ用電池はおよそ3年が寿命です
使用電源	AC100V±10%(50Hz/60Hz)
消費電力	動作時約30VA(最大)
重量・寸法	約3.5kg、320(W)×65(D)×310(H)mm
適合認証番号	A02-0085JP
オプション	PT-5503センサ入力拡張ユニット PT-5504制御出力ユニット PT-5506計数入力ユニット

※外部出力電源はオプション機器を接続すると1台ごとに20mAずつ減少します。

QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION
No. 3773-ISO 9001
No. E1871-ISO14001

MS JAB CM002

岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システムおよびISO14001環境管理システムの認証登録がされております。

電池パック回収のお願い

Pb 電池パックはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

⚠安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ご利用にあたって
●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の製品及び取付調整費、消耗品、オプション等について購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知おきお願いします。●本製品の故障・誤作動・不具合、あるいは、停電等の外部要因によって生じた付随的障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2009年1月現在のものです。
最新の情報は弊社のWebサイトをご覧ください。

創造と豊かな対話のために
IWATSU 岩崎通信機株式会社
本社　〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL：http://www.iwatsu.co.jp/

首都圏支社　〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
東日本支社　〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-14-18(定禅寺パークビル)
中部支社　〒464-0075 名古屋市千種区内山3-8-10(明治安田生命今池内山ビル2F)
西日本支社　〒541-0054 大阪市中央区南本町3-6-14(イトウビル)
九州支社　〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2(博多エイトビル)

●ご相談／お問い合わせは

本カタログの用紙は「リビエラ」を使用しています。「リビエラ」は適切に管理された植林材を原料とした、地球にやさしい紙です。

CT(BC)902-805-2-01
SP 8101-7107-0